

## 【重り玉が落下する際に、障害となる棚がある場合の設置方法】

- 1、本体部とハンガー部を切り離します。(図1)
  - 2、ハンガー部をメインブレーカー又は漏電ブレーカーノブの真下に貼り付けて下さい。(図2)
  - 3、L字部品を、障害となる棚の上の前面に合わせハンガー部の正面に貼り付けます。(図3)
  - 4、本体部をL字部品に貼り付けます。(図4)
- ※この時、本体部を正面に見て、水平器の中の気泡が中心にくるように設置します。

●直貼りをする前に必ず仮止めでテストしてください。





●おもり玉に付いている既存のヒモを付属の長いヒモに交換してください

●ハンガー部は、必ず本体部より上部に設置してください。

### 〈本体とハンガー部の切り離し方〉

スジにそって裏面の両面テープごとハサミで切り分けます。

(図1)

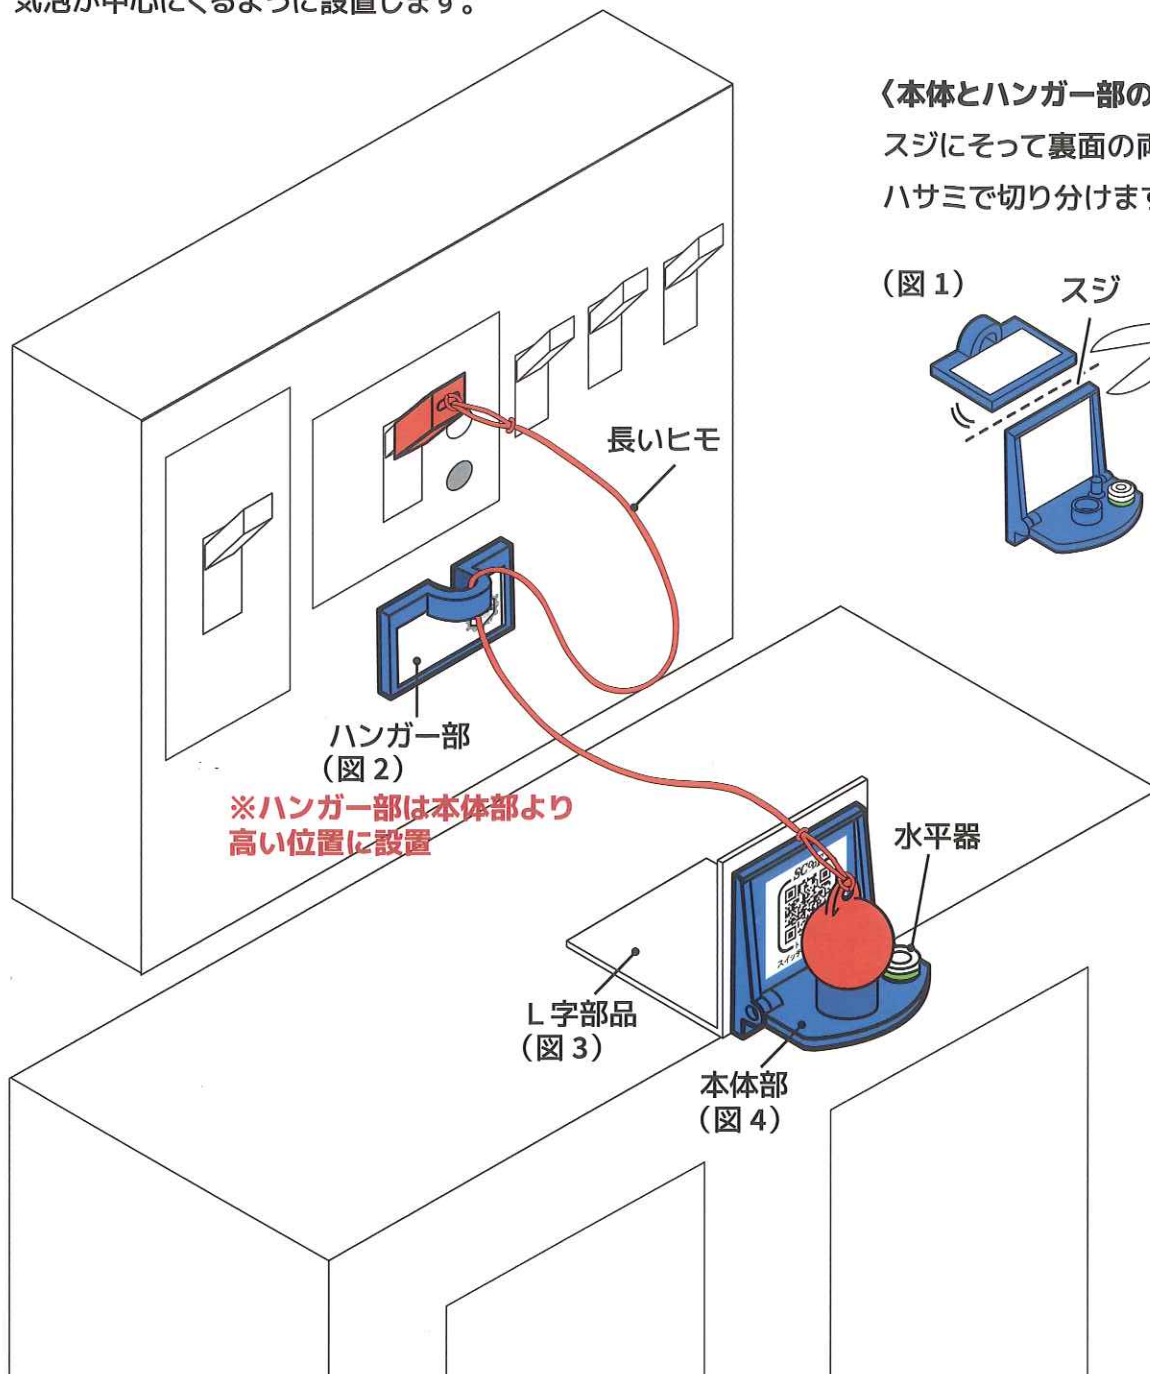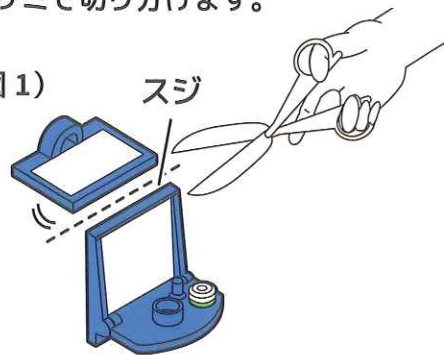

※ハンガー部は本体部より高い位置に設置

製造元

株式会社 エヌ・アイ・ピー

〒114-0015 東京都北区中里 1-20-1 塚本ビル 1F

電話：03-3823-6220 FAX：03-5834-8392

eMail：info@bbk-nip.jp

<http://www.bbk-nip.jp>

お問い合わせ先：